Cim 30VA

VALVOLA DI RITEGNO "SPRINT" PER VAPORE - 4 BAR - 150° C




Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1.
Impiegato nei più svariati settori dell'impiantistica in condutture anti-ritorno per: reti di distribuzione acqua potabile, impianti di riscaldamento, condizionamento, igienico-sanitari, distribuzione vapore e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW617N-M.


Pressione Nominale: PN 4
Temperatura di esercizio: 150°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

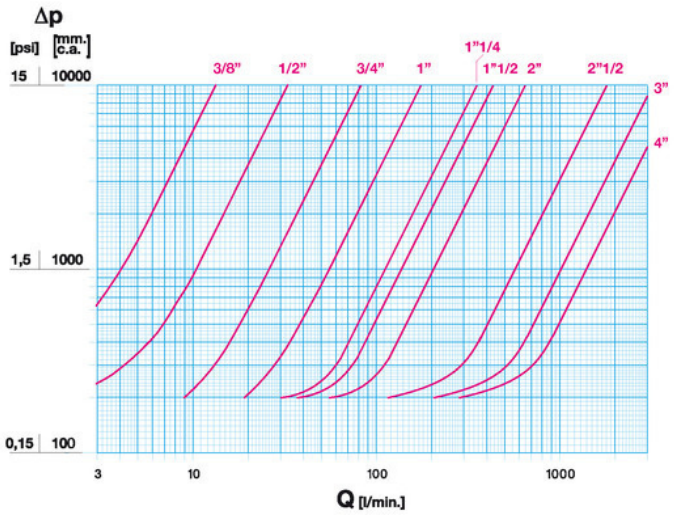

Note:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

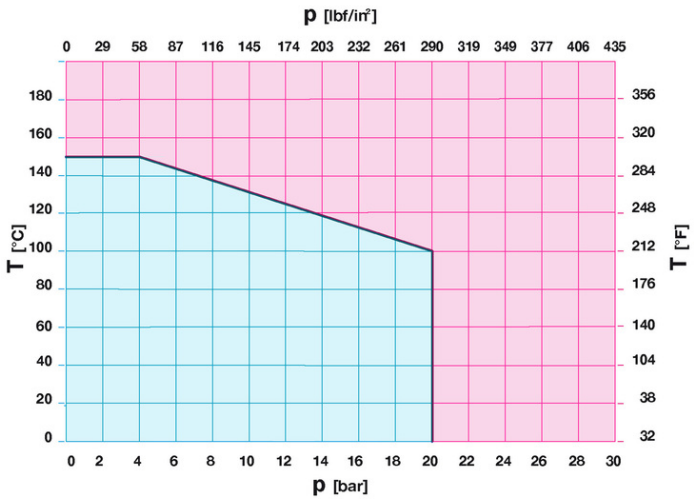


Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - fax: +39 0322 967216 / 967755 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it

Cim 30VA - © Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 12/2014-09-12

DISEGNO TECNICO E TABELLA

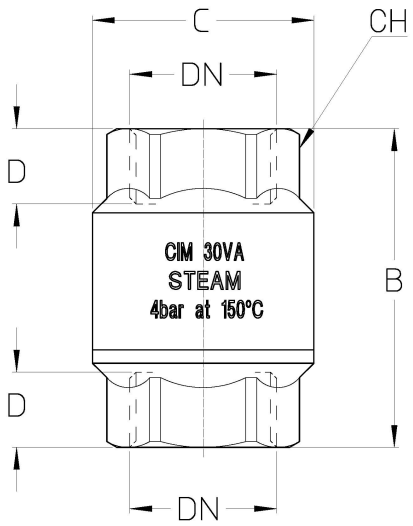

DN	1/2''	3/4''	1''	1''1/4	1''1/2	2''
Grms.	**185**	**280**	**425**	**650**	**910**	**1300**
B	55,5	62	72	82	96	109
C	35	42	50	60	70	83
D	13	14,5	17	18	22	23
CH	25	31	39	48	55	67

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT

CARATTERISTICHE TECNICHE

	KV									
DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
KV	0,8	2,0	5,0	10,4	21	26	38	108	192	264

KV = Portata in m^3/h alla perdita di pressione di 1 bar

CERTIFICAZIONI

Cim 30VA - © Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A. - rev: 12/2014-09-12

cav. uff. GIACOMO CIMBERIO s.p.a.
28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara) - Italy - Via Torchio, 57
tel.: +39 0322 923001 - fax: +39 0322 967216 / 967755 - http://www.cimberio.com - e-mail: info@cimberio.it